

KLASYFIKACJA NR KL01-01833/25/Z00NZE

PRODUCENT: STEF-BUD Sebastian Stefaniak
64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 15


SYSTEM: STEF-BUD

WYRÓB: Naświetla ciągłe łukowe (pasma świetlne ciągłe łukowe stałe)

KONSTRUKCJA WYROBU:

Charakterystyka próbki:

- powierzchnia łukowa pasma składała się z 4 segmentów - dwóch pełnych segmentów położonych w części środkowej i dwóch niepełnych segmentów położonych na końcach powierzchni łukowej pasma;
- wymiary światła otworu podstawy pasma wynosiły:
 - 6000x2940 mm (rozpiętość x długość) - próbka LZE-1451-13-1-1
 - 1000x2940 mm (rozpiętość x długość) - próbka LZE-1451-13-3-1.
- podstawa stalowa prosta o wysokości 300 mm wykonana z blachy o grubości 1,5 mm - próbka LZE-1451-13-1-1;
- podstawa aluminiowa wykonana z profilu aluminiowego o przekroju poprzecznym 60x40x2 mm - próbka LZE-1451-13-3-1;
- profil nośny aluminiowy o wymiarach przekroju poprzecznego 60x40x2 mm;
- powierzchnia łukowa i ścian bocznych była wypełniona płytą poliwęglanową o grubości 10 mm.

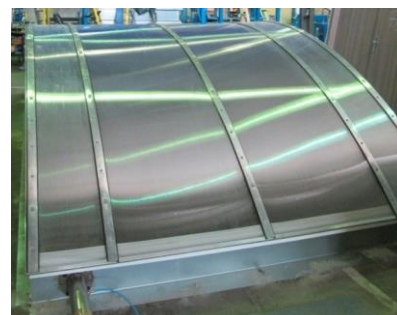

ZAKŁAD INŻYNIERII ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB potwierdza przeprowadzenie badania odporności obciążenie odrywające i obciążenie dociskające, małym ciałem twardym, dużym ciałem miękkim, oraz wodoszczelności pasma świetlnego ciągłego łukowego stałego ww. systemu - badania wg pkt 6.4.1, 6.4.2.1, 6.4.2.2, 6.3 normy wyrobu **PN-EN 14963:2006**

Zasadnicza charakterystyka	Metoda badania	Wynik badania	Właściwość użytkowa	Dokument odniesienia	
				Norma klasyfikacyjna	Dokument odniesienia
Oporności na obciążenie odrywające ¹⁾	PN-EN 14963:2006	Po badaniu stwierdzono, że w wyniku wywołanych obciążeń próbka nie uległa trwałemu odkształceniu ani odkształceniu mogącemu wpłynąć na właściwości użytkowe.	spełnia wymagania UL 1000	PN-EN 14963:2006	PN-EN 14963:2006
Oporności na obciążenie dociskające ¹⁾	PN-EN 14963:2006	Po badaniu stwierdzono, że w wyniku wywołanych obciążeń próbka nie uległa trwałemu odkształceniu ani odkształceniu mogącemu wpłynąć na właściwości użytkowe.	spełnia wymagania DL 750	PN-EN 14963:2006	PN-EN 14963:2006
Odporność na uderzenie małym ciałem twardym ²⁾	PN-EN 14963:2006	Kulka stalowa nie przeszła przez wyrób, a także nie wystąpiły żadne uszkodzenia trwałe.	spełnia wymagania	PN-EN 14963:2006	PN-EN 14963:2006
Odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim ²⁾	PN-EN 14963:2006	Ciało testowe nie przebiło próbki.	SB 300	PN-EN 14963:2006	PN-EN 14963:2006
Wodoszczelność ¹⁾	PN-EN 14963:2006	Cała połącz dachowa i ściany boczne były szczelne.	spełnia wymagania w położeniu do poziomu 0°	PN-EN 14963:2006	PN-EN 14963:2006

¹⁾badania wykonano na próbce LZE-1451-13-1-1

²⁾badania wykonano na próbce LZE-1451-13-3-1

Podstawa wydania klasyfikacji jest raport z badań nr LOW01-1451/13/Z00OWN w którym szczegółowo opisano badany wyrób oraz opinia klasyfikacyjna nr 01833/25/Z00NZE.

UWAGA: Sposób wprowadzania wyrobu do obrotu, ocena wyrobu, dokument odniesienia i/lub przyjęty system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zapisy w deklaracji właściwości użytkowych jest odpowiedzialnością producenta.


UWAGA: Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu wg PN-EN 14963:2006 powinny być odpowiednie do deklarowanego zakresu zastosowania oraz zgodne z przepisami kraju na terenie, którego wyrób zostaje wprowadzony.




Odpowiedzialny za badanie:


mgr inż. Władysław Krym

Osoba autoryzująca:


mgr inż. Wojciech Woźniak

Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów
Budowlanych ITB:



mgr inż. Marzena Jakimowicz

Warszawa, dnia 20.10.2025
Data Ważności: 20.10.2028*

*Dokument **traci ważność również** w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiałów składowych i/lub technologii. Klasyfikacja nr KL01-01833/25/Z00NZE **jest dokumentem potwierdzającym uzyskane wyniki badań w zakresie sprawdzanych właściwości i nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu**. Wprowadzanie wyrobu do obrotu i stosowanie powinno być zgodne z obowiązującym prawem i przepisami w miejscu zastosowania.

Klasyfikacja **nie jest równoważna certyfikatowi zgodności** wystawianemu przez Jednostkę Certyfikującą.

W przypadku zmiany zgodnych z przepisami prawa wymagań i/lub dokumentów normatywnych dotyczących metod badań i oceny właściwości wyrobu, Klasyfikacja traci ważność i powinna być zweryfikowana pod kątem ich aktualności.

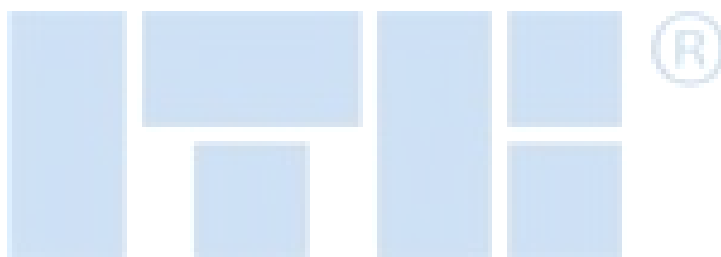

TECHNIKI BUDOWLANEJ

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

Warszawa | ul. Ksawerów 21 | tel. 22 56 64 260 | Kierownik 22 56 64 335 | e-mail: przegrody@itb.pl

Filia Poznań | ul. Taczaka 12 | tel. 61 853 76 29 | e-mail: przegrody@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej : 00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 825 04 71 | fax 22 825 52 86 |
Dyrektor tel. 22 825 28 85 | 22 825 13 03 | fax 22 825 77 30 | KRS: 0000158785 | Regon: 000063650 |
NIP: 525 000 93 58 | | www.itb.pl | instytut@itb.pl

